307,77mm

106,29mm

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO DIÂMETRO EXTERNO DO CABO MIN.: Ø5mm E MÁX.: Ø8mm

1. Abra a tampa superior da Caixa de Passagem.



2. Insira os cabos de alimentação pelos prensa-cabos.

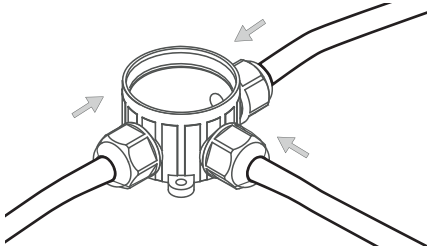

INSTALAÇÃO

3. Realize as emendas através do conector que se encontra no interior da caixa. O cabo verde ou tarjado deve ser ligado ao sistema de aterramento local. Aperte os parafusos do conector para prender os cabos na posição.

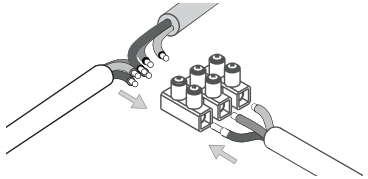

ATENÇÃO NÃO UTILIZE FERRAMENTAS OU FORÇA EXCESSIVA NAS VEDAÇÕES

4. Aperte as porcas do prensa-cabo e, em seguida, feche a tampa superior até firmar a borracha e garantir a vedação.

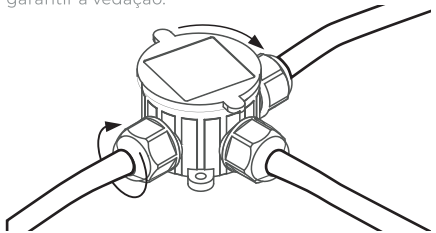

DRENAGEM

Ao utilizar esta Caixa de Passagem em locais onde possa ficar temporariamente submersa, ou enterrada, recomendamos um sistema de drenagem.
A drenagem deve ter, pelo menos o diâmetro de Ø10cm e 30cm de profundidade, utilizando pedra do tipo seixo ou britada, para melhor vazão de água.
Teste a eficácia da drenagem enchendo o dreno com água. O tempo limite para escoamento é de 30 minutos, caso contrário, utilize outros métodos para melhorar o sistema, como tubos apropriados para este fim.

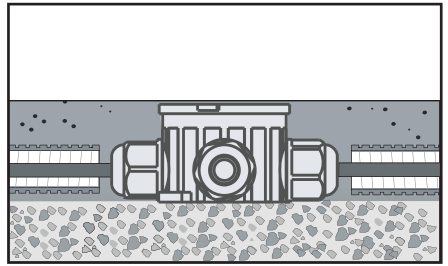

61,55mm

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044

Não será realizada a troca em caso de mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

Caixa de Passagem IP68

Para linha Jardim

STH9799

ATENÇÃO

· A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.

· Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



· A NBR 5410 recomenda a utilização de um disjuntor do tipo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O disjuntor DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.

Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.

Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

CUIDADOS

O índice de Grau de Proteção IP68 garante proteção contra efeitos nocivos, caso ocorra submersão temporária a uma profundidade de até 2 metros. O instalador deve verificar a vedação da tampa e dos prensa-cabos antes de finalizar a instalação por completo.

ATENÇÃO: as ações a seguir são proibidas, pois podem danificar o invólucro e a vedação do produto, gerando graves riscos à segurança de pessoas e animais.

Não utilize produtos químicos ou abrasivos. Para limpeza, utilize apenas um pano úmido.

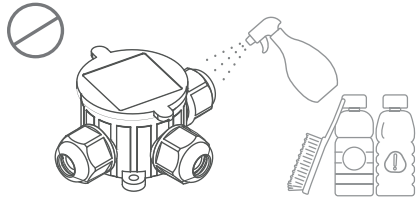

CUIDADOS

Não utilize lavadoras de alta pressão.

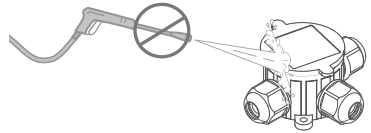

Não viole ou modifique o produto.

Cuidado com máquinas de cortar grama ou aparadores durante a manutenção do seu jardim.

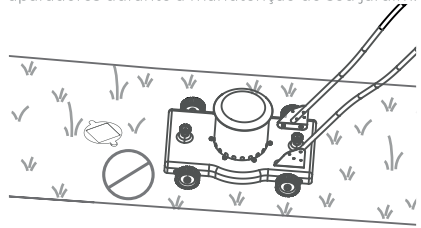

PROXIMIDADE DE ÁREAS ALAGADAS

A fonte de alimentação e a Caixa de Passagem, independente do Grau de Proteção, devem respeitar a distância mínima de 2m para áreas alagadas, como piscinas e fontes, de acordo com a NBR5410.

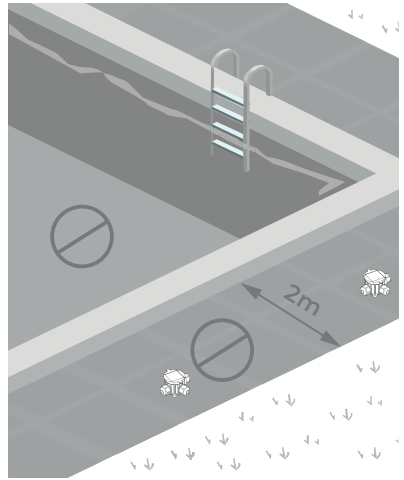

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1
Espinheiros – Itajaí – SC – CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09 – Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí – Espinheiros
Itajaí – SC – CEP 88317-100

Versão 1.0